



COMMUNE DE
CHEYRES-CHÂBLES



groupe 

→ **Note : seule la version française fait foi / nur die französische Version ist gültig**

GESTINERGIE 4.0

Benutzerhandbuch : Energie

Zugang zum Kranservice der Plattform Gestinergie 4.0

1. Energiedienst

Der Energiedienst richtet sich an Bootsbesitzer, die über einen Liegeplatz mit Stromanschluss verfügen. Mit diesem Dienst können Sie den Status des Anschlusses kontrollieren/steuern und alle damit verbundenen Verbrauchsdaten einsehen.

So ändern Sie den Status oder zeigen die Daten zu einem Anschluss an :

1. Rufen Sie das Gestnergie-Portal auf: <https://cheyres-chables.gestnergie.ch>
2. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an
3. Rufen Sie den Dienst « Energie » auf

MES SERVICES



Energie

● En service



ENERGIE

● En service

 Éditer les informations

Ce service vous offre la possibilité de visualiser graphiquement votre consommation d'énergie.


Tarifs
0.40 CHF / kWh



Instructions

Sélectionner le point de mesure et durant quelle période vous souhaitez voir votre consommation.

Vous avez également la possibilité de commuter l'état de votre prise via le bouton ON/OFF

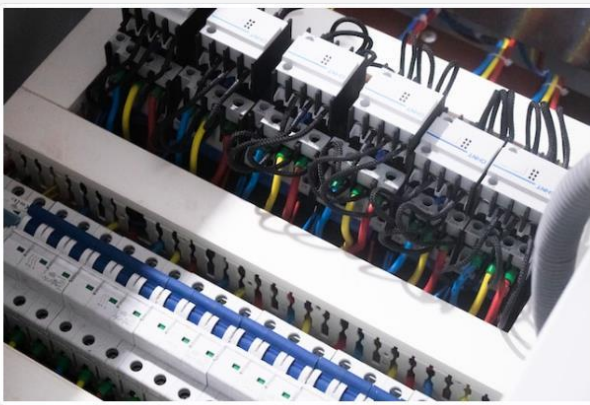

État d'un point de mesure

Consommation électrique

Consommation utilisateur

4. La Der Anschluss wird automatisch ausgewählt.


 ● En service

Ce service vous offre la possibilité de visualiser graphiquement votre consommation d'énergie.

Tarifs
0.40 CHF / kWh

 **Instructions**
Sélectionner le point de mesure et durant quelle période vous souhaitez voir votre consommation.

Vous avez également la possibilité de commuter l'état de votre prise via le bouton ON/OFF

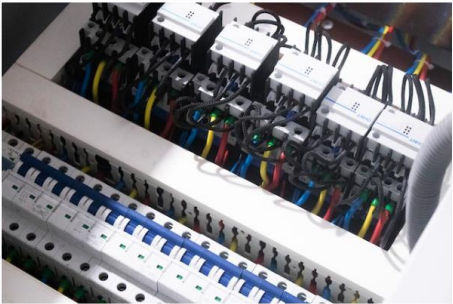

Point de mesure


Période
< 01.12.2025 - 31.12.2025 >
Aucune donnée n'est disponible pour le moment

5. Zeigen Sie die Daten zu Ihrer Steckdose an, indem Sie den gewünschten Zeitraum auswählen (Stromstärke, Verbrauch, Kosten, Status der Steckdose (eingeschaltet/ausgeschaltet)).

État d'un point de mesure

Consommation électrique

Consommation utilisateur


Utilisateur

Point de mesure
Bureau 1 Prise 2

Période
< 01.11.2025 - 30.11.2025 >

Consommation
du 01.11.2025 au 30.11.2025
Bureau 1 Prise 2 (Cédric Bard)

Dernière intensité enregistrée (I)	0.27 A
Consommation totale	3.69 kWh
Prix par kWh au tarif actuel	0.40 CHF
Consommation maximum sur une journée	0.14 kWh le 06.11.2025
Coût pour la période au tarif actuel	1.48 CHF
État du point de mesure	Enclenché
Commutateur d'alimentation	<input checked="" type="button" value="ON"/> OFF

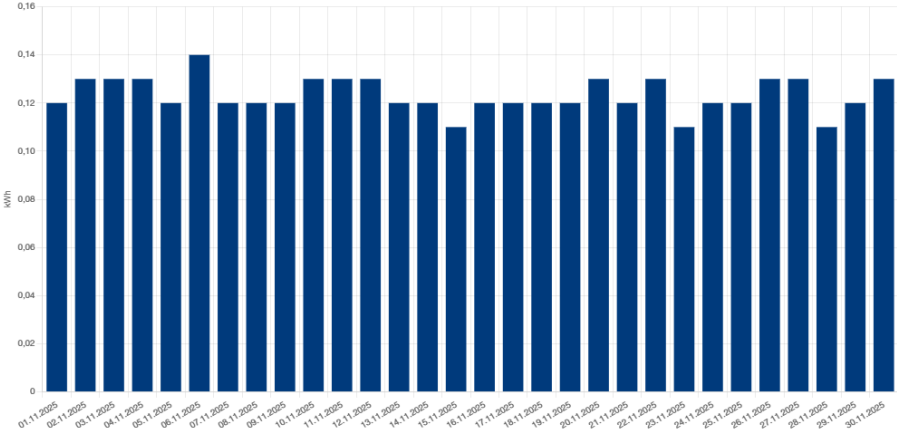



6. Schalten Sie den Status der Steckdose um, indem Sie auf « OFF » klicken, um die Stromversorgung Ihrer Steckdose zu unterbrechen, und auf « ON », um Ihre Steckdose mit Strom zu versorgen.

